



ZBHC250107W01-12



检测报告


项目名称 山东威特化工有限公司 5 月例行检测

委托单位 山东威特化工有限公司

检测类别 委托检测

报告日期 2025 年 5 月 25 日

中博华创（东营）环境检测有限公司

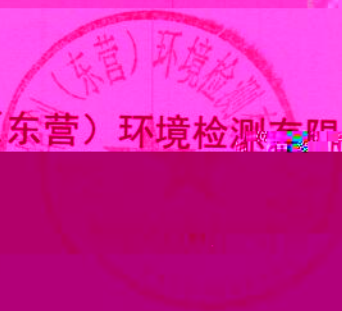

一、基本信息


受检单位	山东威远化学工业有限公司		
检测项目	挥发性有机物		
检测标准	GB 16161-2015		
检测日期	2025-01-07		
检测地点	山东威远化学工业有限公司		
检测人员	王传江		
审核人员	王传江		
仪器设备	真空采样箱	ZB-038-02	YQ3000-D
		ZB-052-05	SL

三、有组织废气

排气筒名称	5#DA011危废仓库排气筒进口	基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	—	排气筒内径 (m)	0.4
燃料类型	—	排气筒截面积 (m²)	0.1256
检测时间	2025.03.21		
检测项目	检测结果		
非甲烷总烃	0.0001	二甲苯	0.0001
甲苯	0.0001	乙苯	0.0001
苯乙烯	0.0001	邻二甲苯	0.0001
间二甲苯	0.0001	对二甲苯	0.0001
异丙苯	0.0001	叔丁苯	0.0001
正丙苯	0.0001	正丁苯	0.0001
正戊苯	0.0001	正己苯	0.0001
正庚苯	0.0001	正辛苯	0.0001
正壬苯	0.0001	正癸苯	0.0001
正十一苯	0.0001	正十二苯	0.0001
正十三苯	0.0001	正十四苯	0.0001
正十五苯	0.0001	正十六苯	0.0001
正十七苯	0.0001	正十八苯	0.0001
正十九苯	0.0001	正二十苯	0.0001
正二十一苯	0.0001	正二十二苯	0.0001
正二十三苯	0.0001	正二十四苯	0.0001
正二十五苯	0.0001	正二十六苯	0.0001
正二十七苯	0.0001	正二十八苯	0.0001
正二十九苯	0.0001	正三十苯	0.0001
正三十一苯	0.0001	正三十二苯	0.0001
正三十三苯	0.0001	正三十四苯	0.0001
正三十五苯	0.0001	正三十六苯	0.0001
正三十七苯	0.0001	正三十八苯	0.0001
正三十九苯	0.0001	正四十苯	0.0001
正四十一苯	0.0001	正四十二苯	0.0001
正四十三苯	0.0001	正四十四苯	0.0001
正四十五苯	0.0001	正四十六苯	0.0001
正四十七苯	0.0001	正四十八苯	0.0001
正四十九苯	0.0001	正五十苯	0.0001
正五十一苯	0.0001	正五十二苯	0.0001
正五十三苯	0.0001	正五十四苯	0.0001
正五十五苯	0.0001	正五十六苯	0.0001
正五十七苯	0.0001	正五十八苯	0.0001
正五十九苯	0.0001	正六十苯	0.0001
正六十一苯	0.0001	正六十二苯	0.0001
正六十三苯	0.0001	正六十四苯	0.0001
正六十五苯	0.0001	正六十六苯	0.0001
正六十七苯	0.0001	正六十八苯	0.0001
正六十九苯	0.0001	正七十苯	0.0001
正七十一苯	0.0001	正七十二苯	0.0001
正七十三苯	0.0001	正七十四苯	0.0001
正七十五苯	0.0001	正七十六苯	0.0001
正七十七苯	0.0001	正七十八苯	0.0001
正七十九苯	0.0001	正八十苯	0.0001
正八十一苯	0.0001	正八十二苯	0.0001
正八十三苯	0.0001	正八十四苯	0.0001
正八十五苯	0.0001	正八十六苯	0.0001
正八十七苯	0.0001	正八十八苯	0.0001
正八十九苯	0.0001	正九十苯	0.0001
正九十一苯	0.0001	正九十二苯	0.0001
正九十三苯	0.0001	正九十四苯	0.0001
正九十五苯	0.0001	正九十六苯	0.0001
正九十七苯	0.0001	正九十八苯	0.0001
正九十九苯	0.0001	正一百苯	0.0001

排气筒名称	7#DA012 有机废气排放口	基准氧含量 (%)	
-------	-----------------	-----------	--

平均流速 (m/s)	10.60	11.37	11.57
标干流量 (m³/h)	16414	17685	17991
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m³)	60.3	64.6
	排放速率 (kg/h)	0.990	1.178

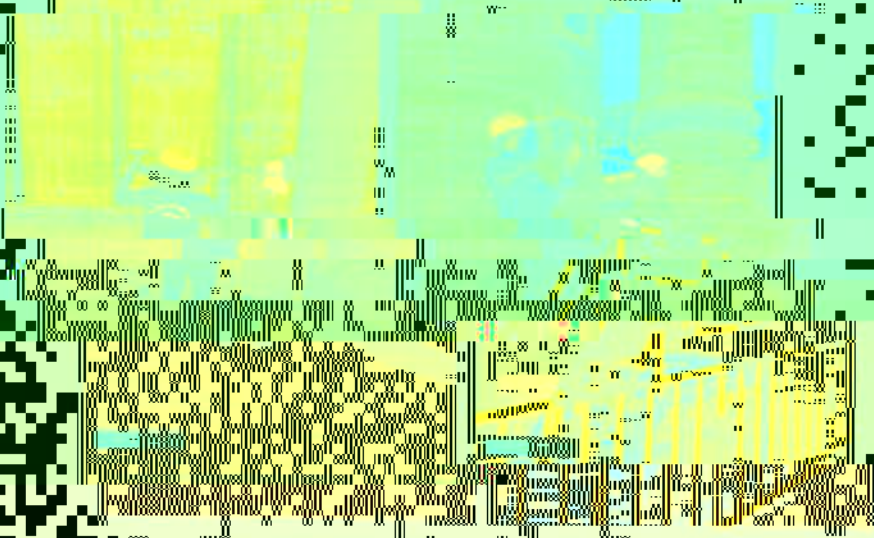

注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日
内向报告签发人提出。